
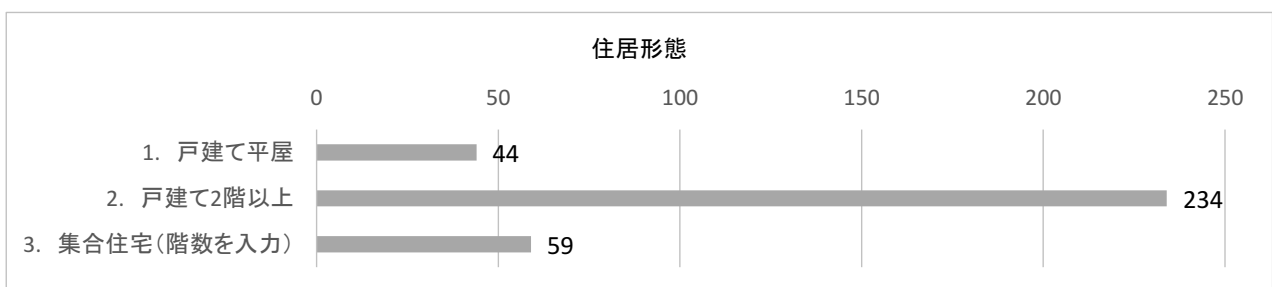
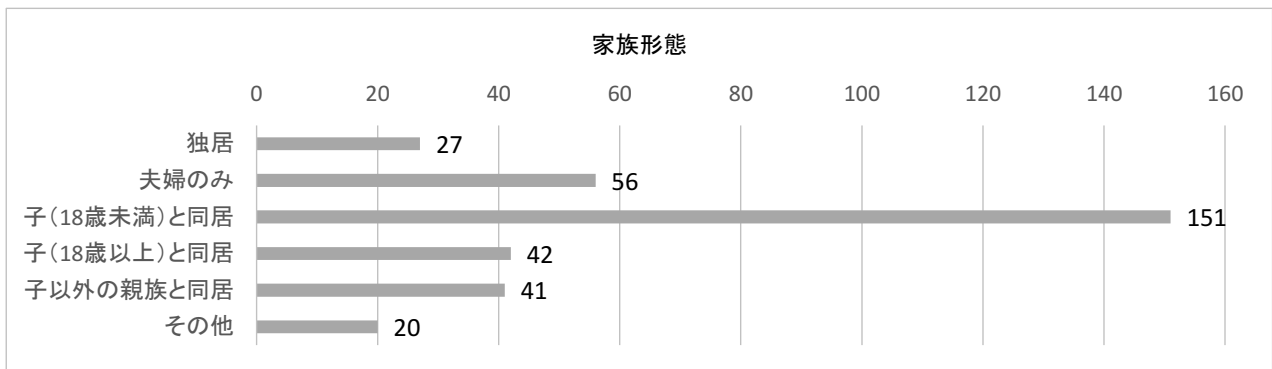
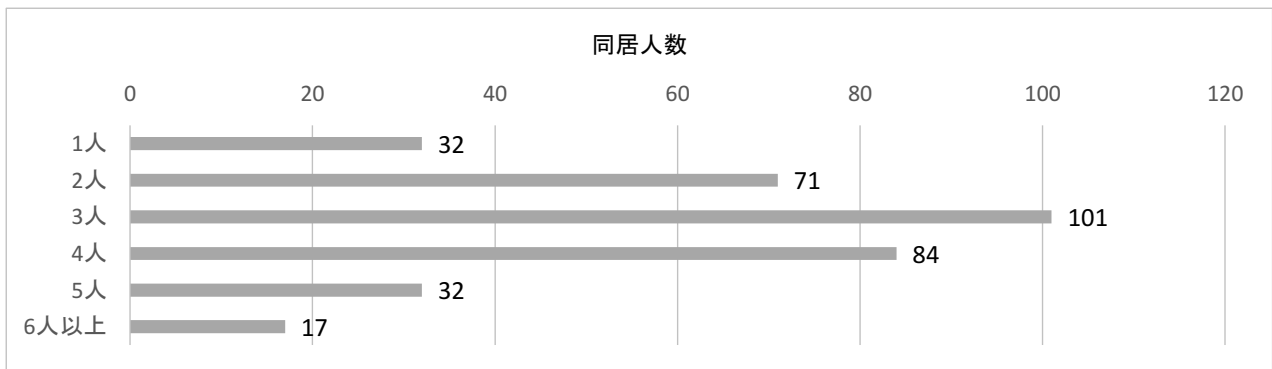
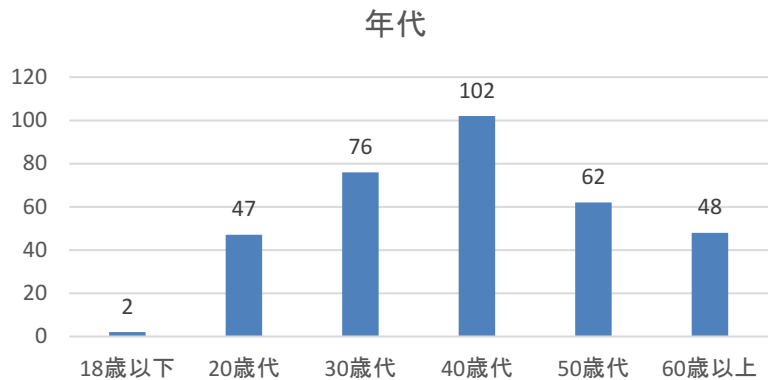


# 令和2年度 第6回 とよはしインターネットモニターアンケート調査結果

**テーマ** 「避難所」について  
**調査期間** 令和2年10月30日（金）～令和2年11月13日（金）  
**回答者数** 337人  
**対象モニター数** 384人  
**回答率** 87.8%

※ 百分率の値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、割合の合計が100%にならない場合があります。

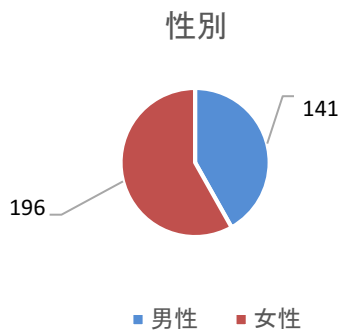

## 概要

### 1. コロナ禍における避難行動の変化について


新型コロナウイルスの感染に配慮が必要な中でも「避難することに前向きな人」は7割を超え、具体的な避難行動として、「感染防止対策をして避難所」(約32%)、「車中泊」(約28%)、「縁故避難」(約16%)、「在宅避難」(約15%)と続く。引き続き市民に対して、分散避難の必要性を周知していく必要がある。

### 2. 避難所における、新型コロナウイルス感染防止対策について


感染防止対策の設備等として、最も必要なのが「避難者同士の距離の確保」(約9割)、続いて「間仕切り」となり、距離の確保に対する意識が高い。また、避難者の健康状態によって避難場所(建物)が分けられる対策を行った場合が最も「避難する」(約86%)と回答した。避難場所が限られる中で、いかに区別するか、事前に施設利用計画に反映させておくことが重要である。

アンケートの結果は豊橋市避難所運営マニュアル等に反映します。


**設問 1. これまで(昨年12月頃まで)市から避難勧告などの避難の呼びかけがあった時や、災害が起きた、もしくは起こりそうな時、あなたの行動に最も近いものを選択してください。**

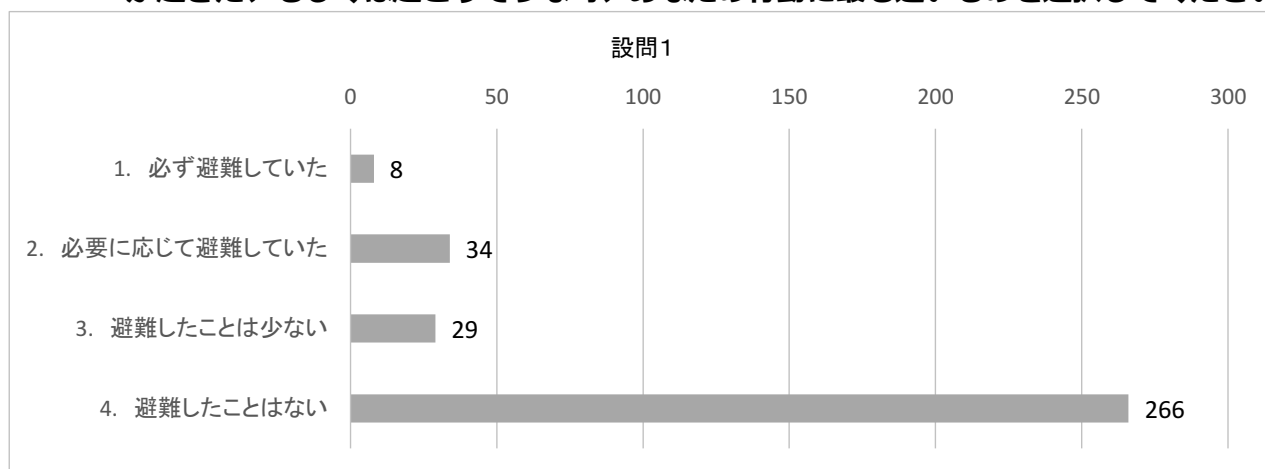


**設問 2. これまで(昨年12月頃まで)市から避難勧告などの避難の呼びかけがあった時や、災害が起きた、もしくは起こりそうな時、あなたの避難行動に最も近いものを選択してください。**

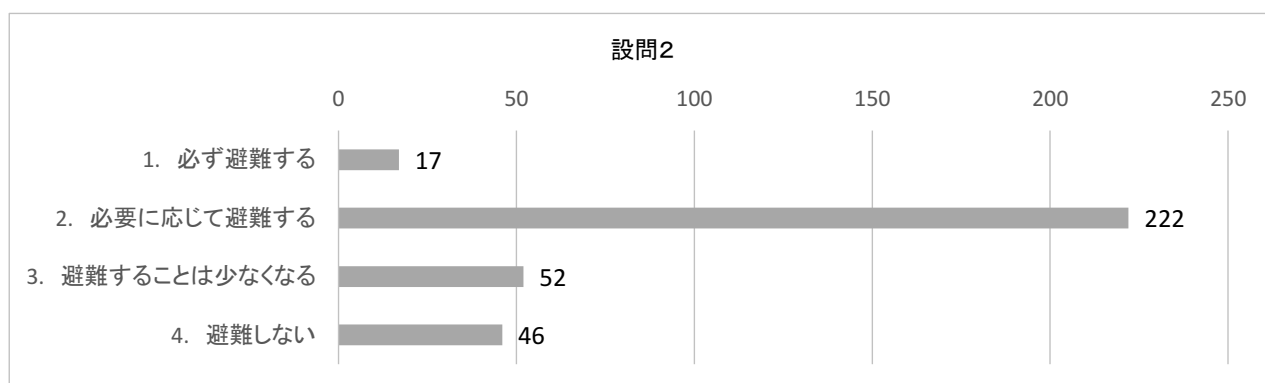


**設問 3. 現在の新型コロナウイルスの感染に配慮が必要な中、市から避難勧告などの避難の呼びかけがあった時や、災害が起きた、もしくは起こりそうな時、あなたの行動に最も近いものを選択してください。**

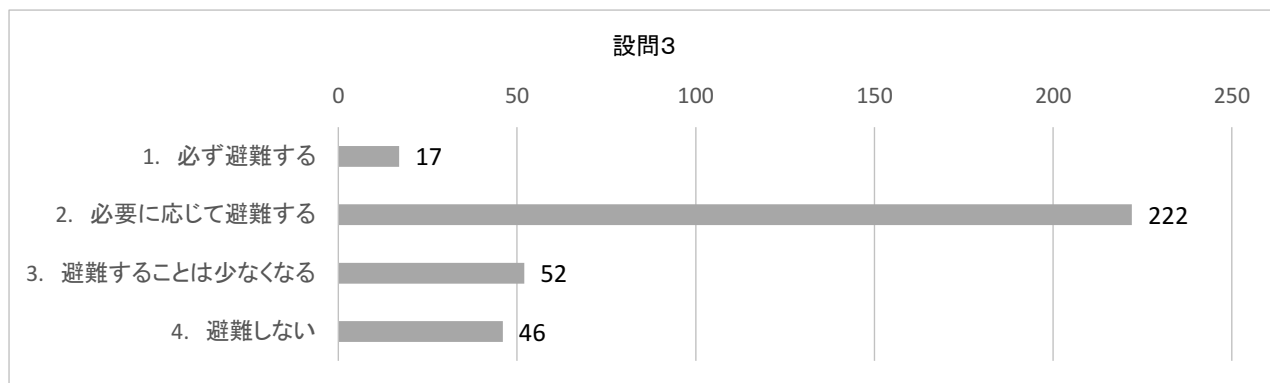


**設問 4. 新型コロナウイルスの感染に配慮が必要な状況下において、あなたの避難行動に具体的などのような影響を与えますか。最も近いものを選択してください。**

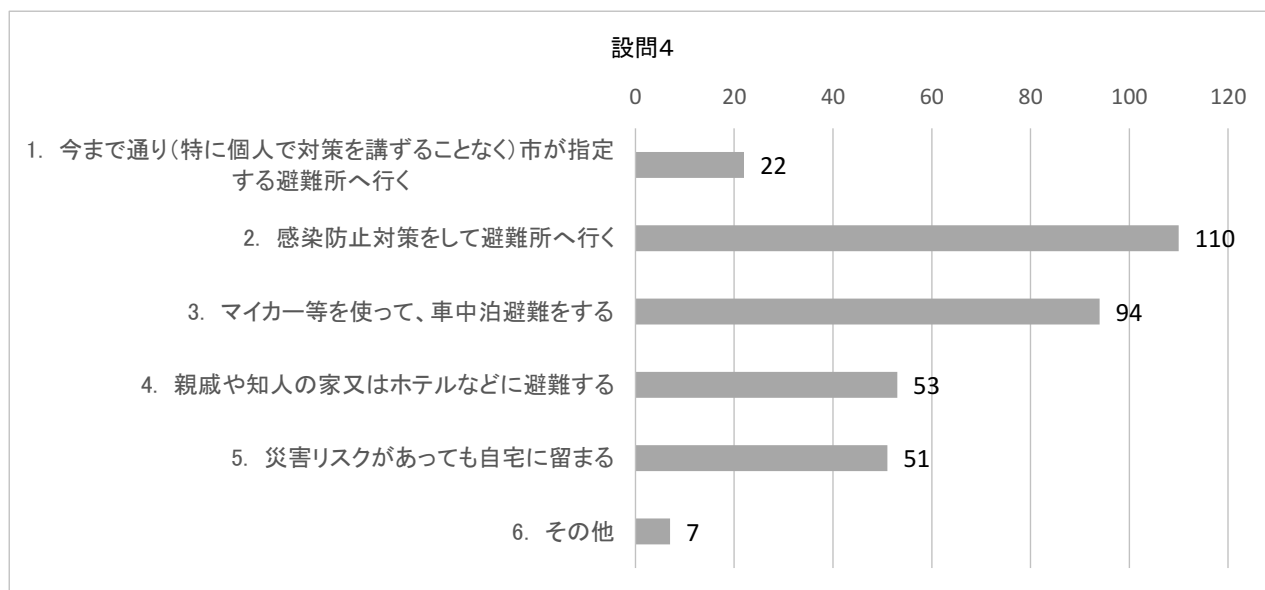

**設問 5. 避難所において、新型コロナウイルス感染防止対策が行われていれば、避難しますか。最も近いものを選択してください。**

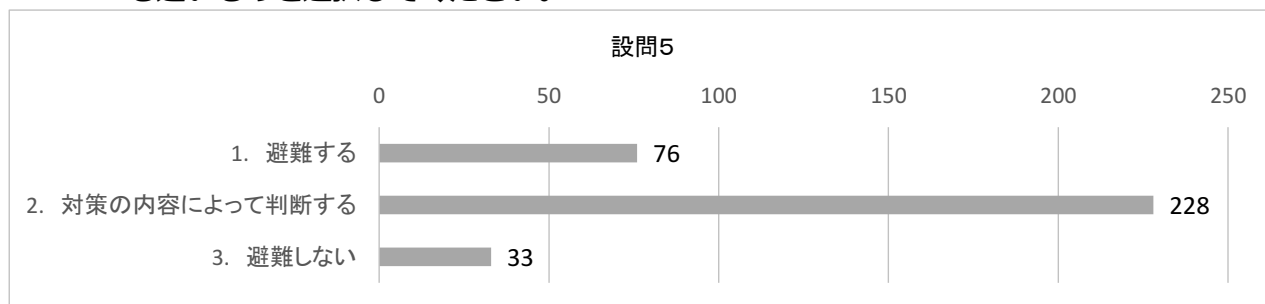


**設問 6. 避難所において新型コロナウイルス感染防止対策として、どのような設備等が必要だと思いますか。【すべて選択】**

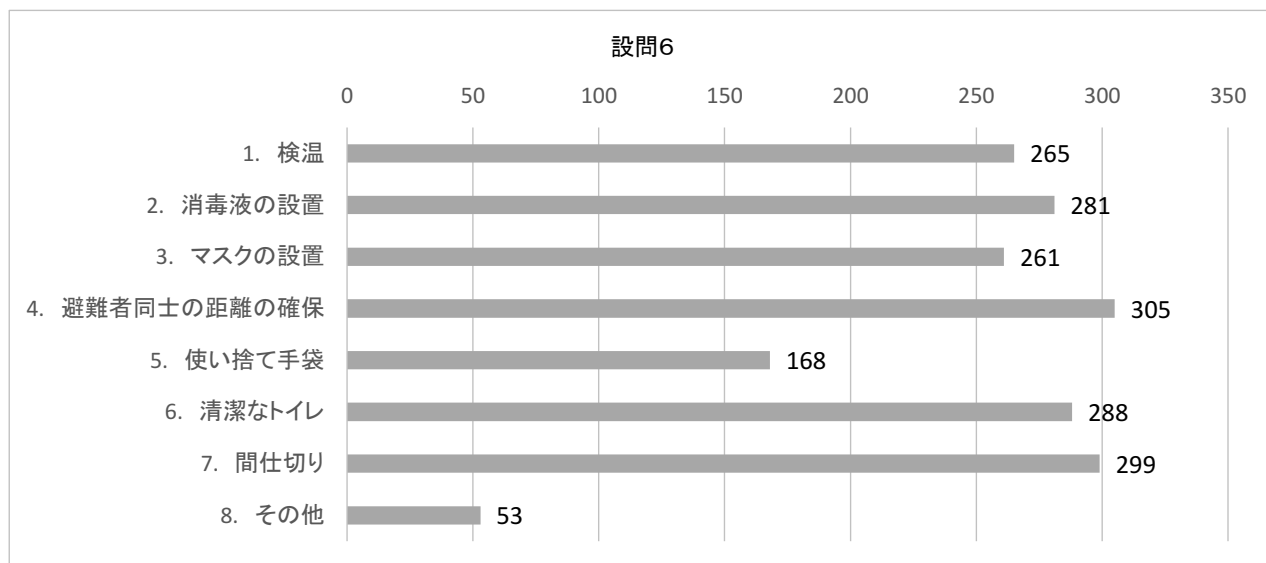


**設問 7. 6 問目の新型コロナウイルス感染防止対策と併せて、以下 7-1、7-2、7-3 問目の対策を行った場合、実際に避難しますか。**


**7-1 避難所の空間が、家族や世帯ごと間仕切り等で隔離されている**

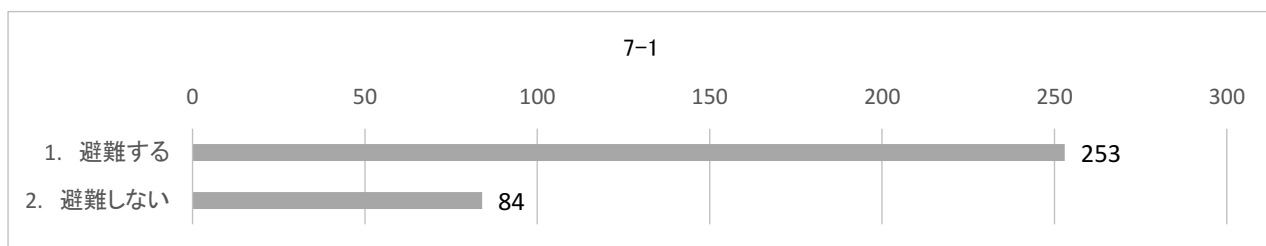

**7-2 避難所の受付で、検温や健康状態の確認がなされ、健康な人、濃厚接触者、感染疑いの人に分けられて、完全に分離された部屋が設けられている避難所の空間が、家族や世帯ごと間仕切り等で隔離されている**

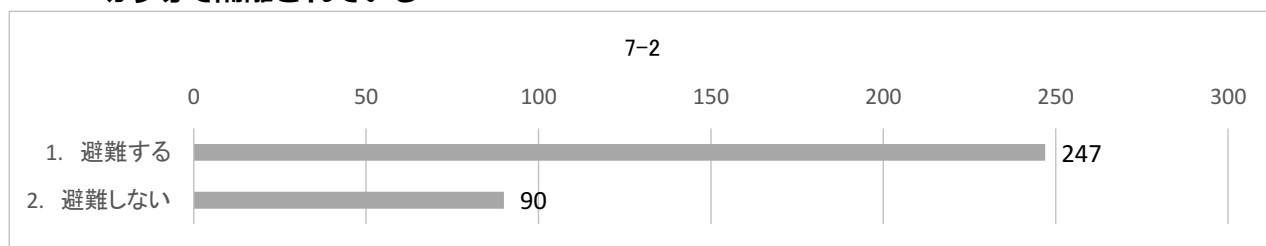

**7-3 避難所の受付で、検温や健康状態の確認がなされ、健康な人、濃厚接触者、感染疑いの人に分けられて、避難場所（建物）も別々になっている**

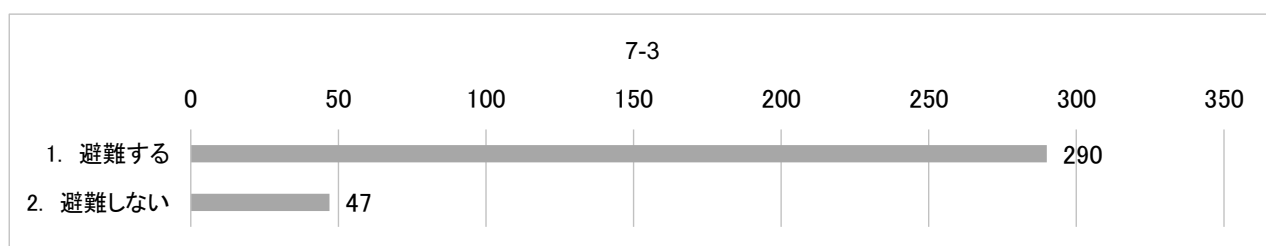

**設問 8. その他、避難所での感染防止対策として必要と考えるものがあれば、ご記入ください。**  
**(任意)**

- ・感染対策として、手洗い・検温・マスク着用も大切ですが、清潔なトイレの十分な設置を検討されてもいいかと思えます。
- ・手洗いが何度もできるような設備。水と石鹼が十分にある。水道管要らずの手洗い機(WOT A)。
- ・看護師や医師が巡回をして体調管理や心配ごとの相談等をしてほしい。
- ・手洗い場やトイレ、建物への出入口、食事を取る場所を、健康な人と、濃厚接触者・感染疑いの人と分ける
- ・高齢者・妊婦さん・障がい者・通院治療中の患者さん、などは、別のフロアや部屋へ隔離する必要あり。
- ・ゴミ箱の管理。ゴミを捨てたままにしない。早いサイクルでのゴミの回収もしくはゴミから飛沫が出ないようにゴミ箱の設置。